

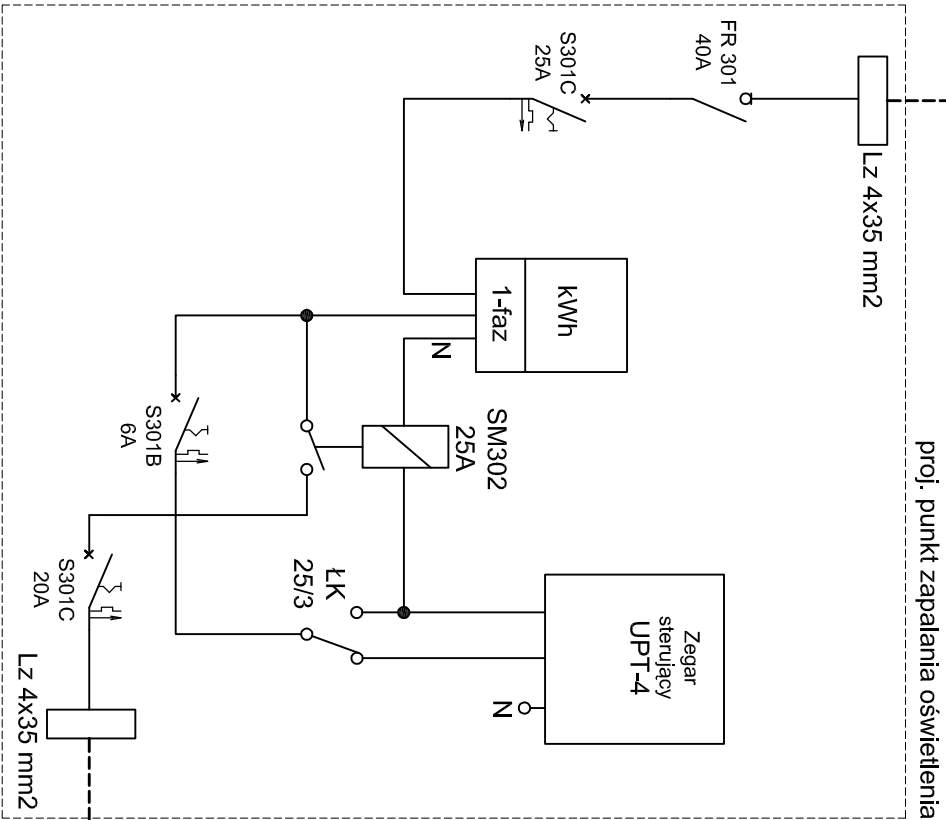


rozdzielnia nN stacji transformatorowej
Czechowice Osiedle Północ 2 [10508]



Urządzenia z prądem niemierzonym przystosować
do plombowania przez ENION S.A.

- proj. kabel YAKY 4 x 25 mm², długość łączna 458 metrów
- ~~1~~ - 10 - proj. słupy S-70 na fundamentach F-150
- proj. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 3 mm



Obiekt: Oświetlenie chodnika pomiędzy ulicami Michałowicza - Polna - Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach			
Treść: Schemat zasilania oświetlenia			
Inwestor: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice		Opracował: ANTONI SZCZOTKA Upr. do projektowania i nadzoru budowy sieci i instalacji elektrycznych NR UPR. 40/92 B-B wydane przez UW Bieleńsko-Biała	
Układ sieci - TT		Data: listopad 2007 r.	
		Rys. nr 2	